



Разрез А-А (1:10)


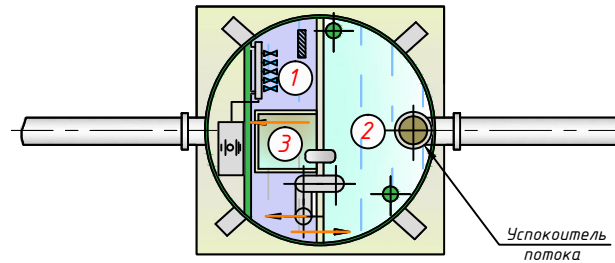


- ① - Приемная камера (аэротенк)
- ② - Камера денитрификации
- ③ - Иловый отстойник
- - Направление потока воды


Разрез Б-Б

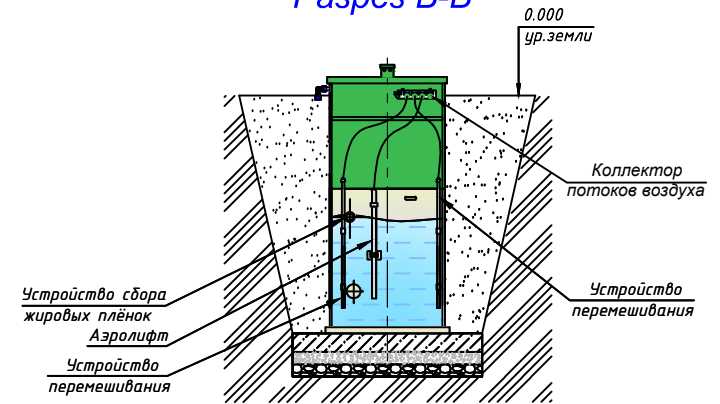


Разрез В-В

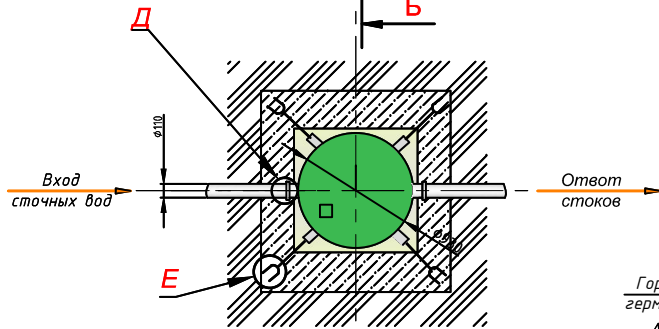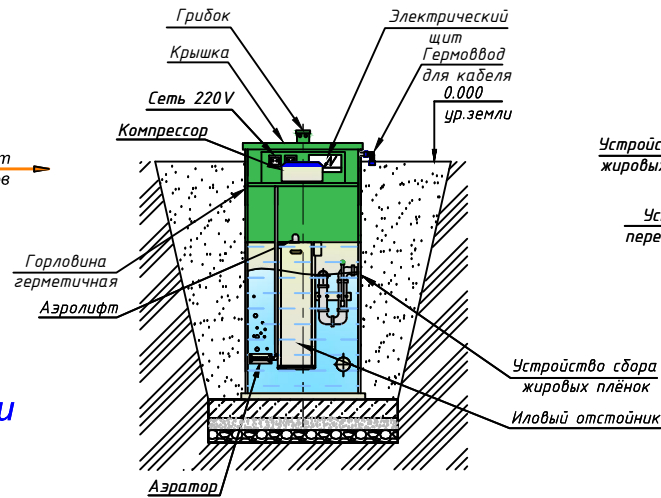


Вид без крышки

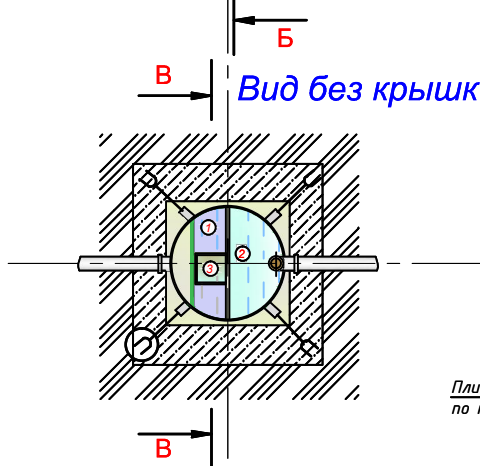

Г(1:5)

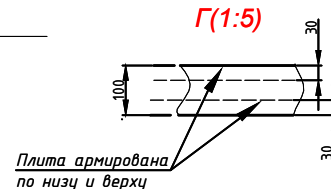

Д(1:5)



Бетонная плита с двухсторонним армированием

Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=1,6 м., Н=2,2 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита Н=300 мм. (арматура класса А-III Ø12-14 мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

				ГРИНЛОС Аэро Лайт 2 Миди			
Изм.	Листы	№ групп	Контр.	Длина	Ширина	Материал	
Рисунки							98 кв. 1:20
Титул							Лист 1 из 1
Поясн.							
Исполн.							
Провер.							
Инж.							
				Общий вид			
				Контурный			